

DOUBLE DEFLECTION GRILLE

Basic & Functional

FEATURES:

Gamma line manufactures Double deflection Grilles (SGII) for distributing air from wall-mount-ed air conditioning units.

These grilles feature a double set of blades that can be manually adjusted individually to effectively distribute air and direct it to the intended space.

To prevent vibration, these blades are fitted with a strudy steel wire.

SGII grilles can also be used as supply or return grilles mounted on the wall.

SGII grilles are precisely made to provide adaptable diffusion, low pressure drops, and minimal noise levels.

المميزات الفنية:



فتحات الهواء ذات صفين من الشفرات القابلة للتوجيه صنع شركة GAM- MALINE طراز SGII تستخدم لتوزيع الهواء في أنظمة التكييف عبر الجدار .

تميز هذه الفتحات بصفين من الشفرات لتوجيه الهواء أفقيا و شاقولايا يمكن ضبطها يدويا كلا على حدة لتوزيع الهواء بشكل فعال و توجيهه إلى المساحة المراد تكييفها.

تزود الشفرات بسلك فولاذی غير قابل للصدأ ذو عمر مديد لضمان عدم اهتزازها.

يمكن استخدام هذه الفتحات كفتحات دفع رجوع جدارية.

تميز فتحات تعذية وسحب الهواء طراز SGII بدقة تصنيعها ومتانتها و مرنة توزيع الهواء وانخفاض الضغط القليل لها ، وكذلك تؤمن الحد الأدنى من مستويات الضجيج.

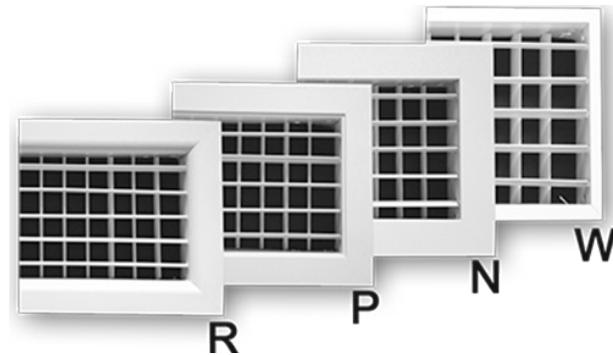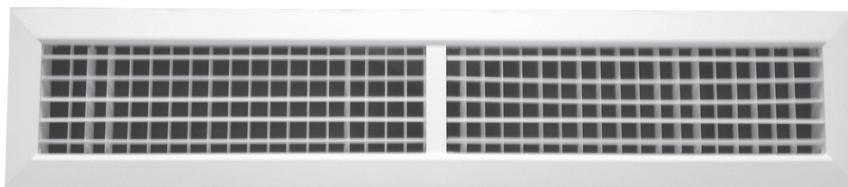

MATERIAL:

Double Deflection Grilles from Gamma Line feature:

- Blades and frames made of high quality extruded aluminum profiles.
 - The frame is assembled by pressing on the links in the four corners
 - Steel Wire helps to equip the blades..
- Together we produce a durable product.

المواد المستخدمة:

فتحات الهواء ذات صفين من الشفرات المتحركة صنع من :

- الشفرات و الإطار تصنع من بروفيلايت الألミニوم المنسوبة و العالية الجودة .

- إطار الفتحة يتم تجميعه بطريقة الكبس لأطرافه الأربع.

- شريط فولاذی يربط الشفرات ليخفف الاهتزاز.
التوصيف أعلىه يؤمن متانة كبيرة للفتحة .

DIMENSIONS:

SGII Double Deflection grille come in various Dimension (B x H).

The minimum height (H) is 73 mm .

The maximum length (B) is 4500 mm.

B x H nominal dimensions are related to the part of the wall dimensions.

الأبعاد:

فتحة الهواء ذات صفين من الشفرات المتحركة طراز (SGII)
تصنع بقياسات مختلفة .

الارتفاع الأصغر الممكن إنتاجه هو 73mm
الطول الأعظمي الممكن إنتاجه هو 4500mm .





أبعاد الفتحة الأساسية B X H تساوي الأبعاد الصافية
للفراغ الذي سيتم تركيبها فيه .

DOUBLE DEFLECTION GRILLE Type SGII

AVAILABLE PRODUCTS:


فتحات الهواء ذات صفين من الشفرات المتحركة أفقياً و شاقوليا طراز SGII ذو خطوة 20 mm بين الشفرات

المنتجات المتوفرة:

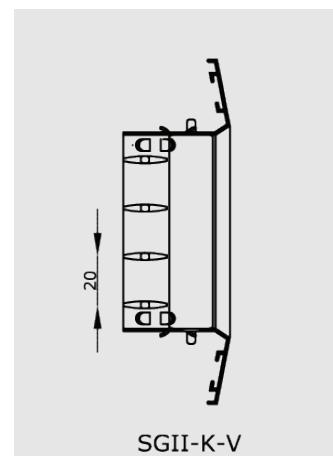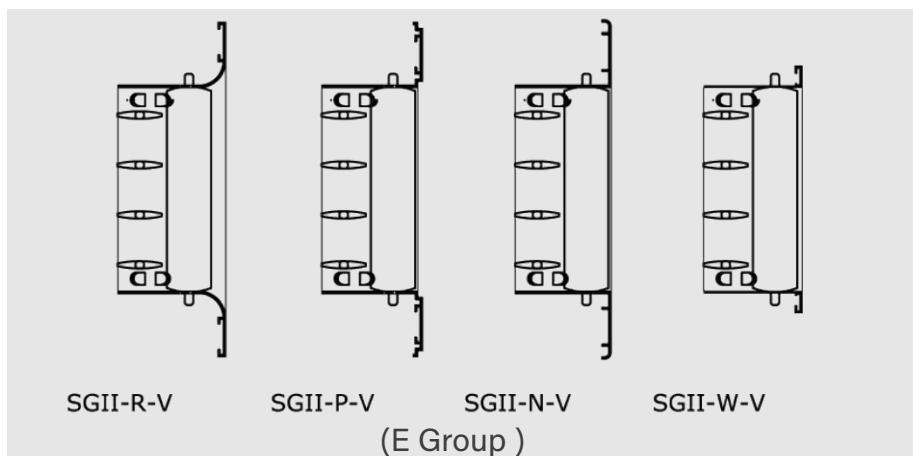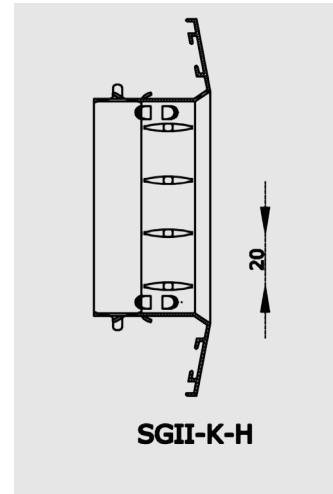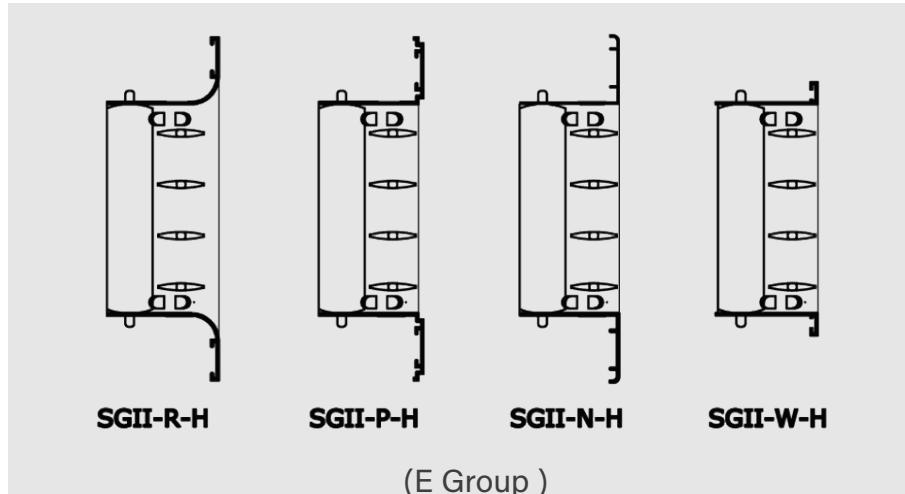

- Air Damper can be installed on Double Deflection Grilles .

- يمكن تطبيق معيير هواء حجمي على الفتحة ذات الصفين من الشفرات المتحركة .

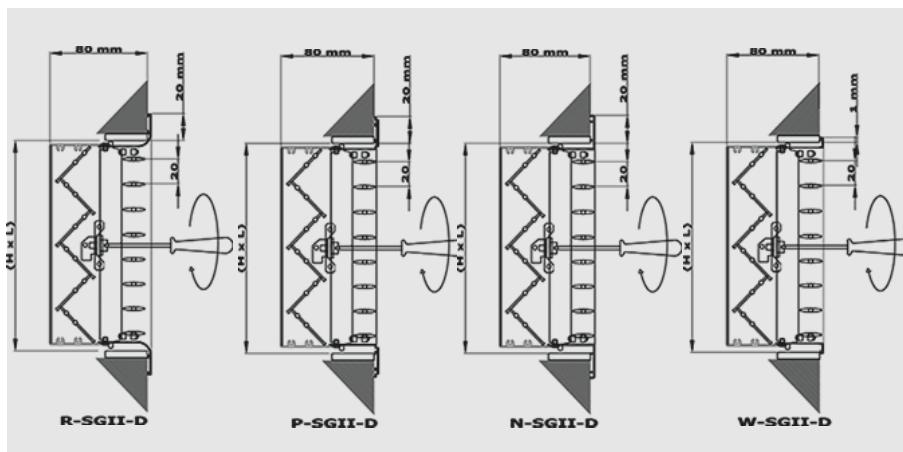

ETL Testing Laboratories, Inc U.S.A

ISO 9001 Certified company

Intertek Testing Services


ACCESORIES:

Fixing Tools:

using screw that appears on the grille frame (ST)


using our Concealed mechanism (CO)

يمكن تثبيت الفتحة:
بواسطة براغي ظاهرة على إطار الفتحة (ST)
تثبيت مخفي بواسطة آلية خاصة بنا (CO)

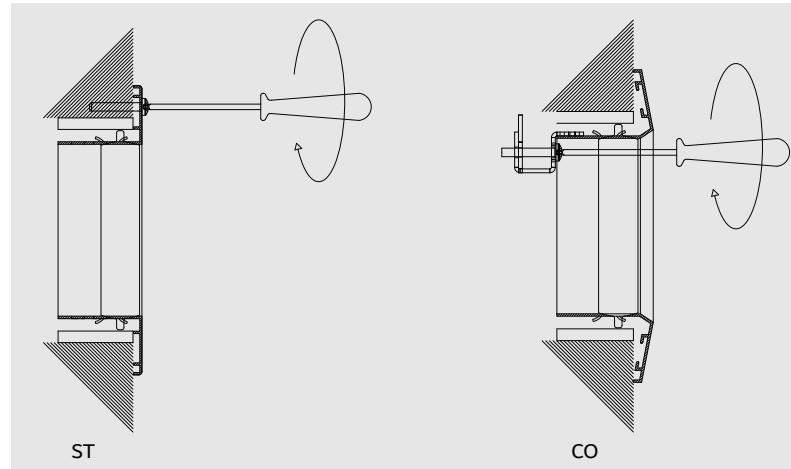

- Galvanized Steel Wire mesh can be applied to Double deflection grille to avoid introduction of rodents and birds (MG) .

- يمكن تزويد الفتحة ذات صفين من الشفرات المتحركة بشبك من الفولاذ للحماية من القوارض و الطيور (MG).

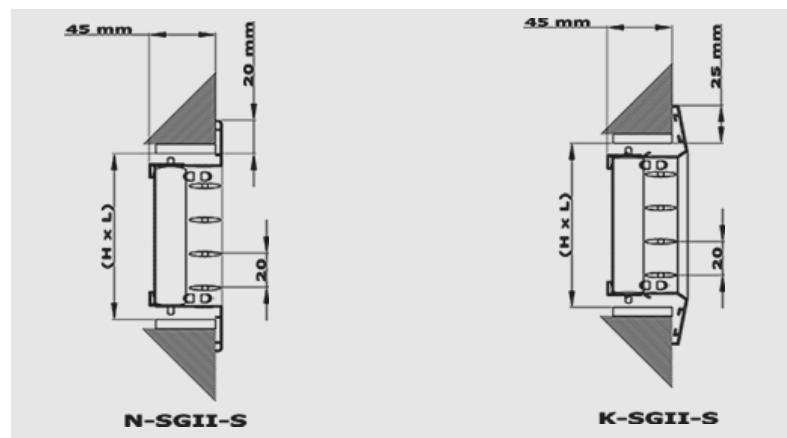


CONSTRUCTION DETAILS:

تفاصيل فنية:

- If grill's dimensions is over 400 mm,
a U supporter will be added at the center of the grill.
- If grill's dimensions is over 800 mm,
U supporters will be added equidistantly.

في حال كون أحد أبعاد الفتحة أكثر من 400mm
يتم إضافة داعم يتم تثبيته في منتصف الفتحة .

وفي حال كون أحد أبعاد الفتحة أكثر من 800mm
يتم إضافة هذه الدعائم بمسافات متتساوية .

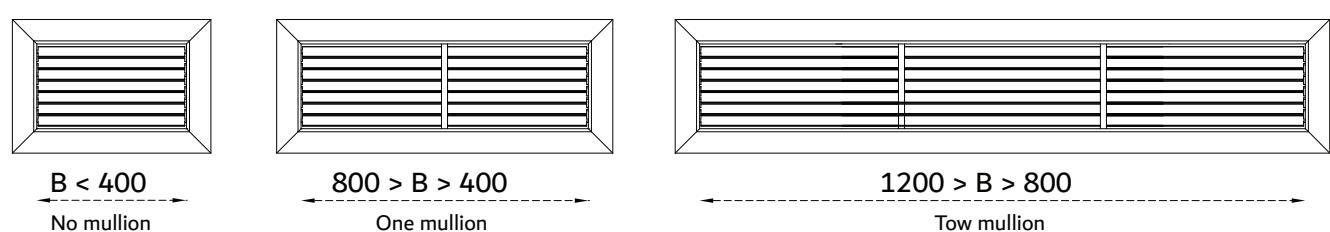

FINISHING:

These grills are available in Aluminum natural anodized color, or the grill surfaces can be treated and finished with electrostatic powder coating in RAL colors, and curing oven

الإناء:

يمكن إنتاج هذا النوع من الفتحات بلون الألمنيوم المؤكسد فضي الطبيعي أو تتم معالجة الأسطح ثم طلائها باستخدام البودرة الالكتروستاتيكية الحرارية، ثم الشواء بالفرن، اللون القياسي المستخدم هو أي لون من مجموعة RAL.

TECHNICAL CHARACTERISTICS :

Performance table displays
AIR throw measured in meters.
Pressure drop measured in Pascal.
Noise level measured in decibels.
Depending on a certain air flow passing through a Grille with BxH dimensions.

The parameters are for supply grilles with temperature difference of 10 degree Celsius between supply air and room temperature, in a cooling cycle.

When volume control Damper is partially closed for balancing or controlling air flow along with pressure drop and sound correction, the throw pattern will be reduced by 10 to 18% depending on the amount of throttling . Pressure drop will increase accordingly.

المواصفات الفنية :

جدول المواصفات الفنية بين مسافة قذف الهواء بـمتر .
انخفاض الضغط بالباسكال .
مستوى الضجيج بالدبسيل .
و ذلك لتدفق هواء معين يمر عبر فتحة الهواء بأبعاد (B X H)

القيم المذكورة هي لفتحات التغذية و عند فرق درجة الحرارة في دورة التبريد بين هواء التغذية و هواء الغرفة يبلغ 10 درجات مئوية .

عند إغلاق معبر الهواء جزئيا لتحقيق التوازن و التحكم بتدفق الهواء بالإضافة للتأثير الحاصل على فرق الضغط و الضجيج في الفتحة ستتأثر مسافة قذف الهواء بنسبة بين 10 إلى 18 % اعتمادا على مقدرا انغلق المعبر . كما سيزداد انخفاض الضغط وفقا لذلك .

AIR THROW :

The horizontal distance where the air flow velocity reached 0.25 m/s, which normally should be ¾ of the room distance.

قذف الهواء :

هو المسافة الأفقية التي يقطعها تيار الهواء حتى يصل لسرعة 0.25m/s و التي يفضل أن تكون متساوية لـ 4/3 مسافة الغرفة .



هبوط الهواء:

AIR DROP :

There are numerous factors that influence the descent such as supply air temperature, room air temperature, position of the grille towards the ceiling, air speed, and the local drafts.

For air flow thrown in a large area, descent could be estimated from the equation:

$$D = C * (X)$$

هناك العديد من العوامل المؤثرة على الهبوط مثل درجة حرارة هواء التغذية ، درجة حرارة هواء الغرفة، بعد الفتحة عن السقف سرعة الهواء ، التيارات المحلية.

لتتدفق الهواء إلى فراغ كبير يمكن تقدير الهبوط كالتالي:

D: The descent in m.


C: A coefficient associated with the air velocity, listed in table below:

X: The air throw indicated in the performance table .

D : هو الهبوط بالمتر.

C : هو معامل يؤخذ من أدناه.

X : هو قذف الهواء و يؤخذ من جدول المواصفات الفنية

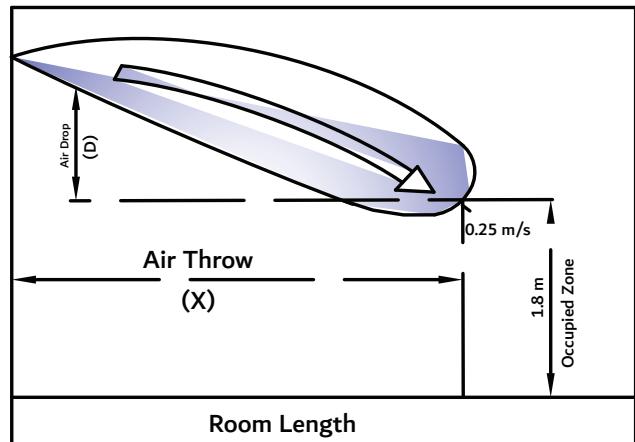

V_K m/s	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	6	7
C	0.11	0.063	0.047	0.039	0.031	0.025	0.019	0.016	0.012	0.01

OCCUPIED ZONE:

هو الحيز من الفراغ الواقع بين أرضية الغرفة وأرتفاع 1800mm عنها .

EXAMPLE:

For an air flow of 0.167 m³/s, passing through 500 x150 mm grill:

From (subsequent table) X= 8.1 m,
from (preceding table) C= 0.025,
and the drop will be: D = 0.025 * (8.1) = 0.202

لتتدفق الهواء 0.167m³/s عبر فتحة 500x150 مم

من الجدول التالي
X = 8.1 m
C = 0.025
D = 0.025 * 8.1 = 0.202

GRILL SELECTION :

For a required air flow, please select the grill from the performance table according to the throw, pressure drop, and noise level.

اختبار الفتحة :

يتم اختيار الفتحة المناسبة لتتدفق الهواء المطلوب من جدول الاختيار بدلالة مسافة قذف الهواء ، انخفاض الضغط في الفتحة ومستوى الضجيج لها .

DOUBLE DEFLECTION GRILLE Type SGII

U.S.A ETL CERTIFICATE:

شهادات ETL الخاصة بالمنتج:



REPORT

3933 US ROUTE 11 CORTLAND, NEW YORK 13045

Order No. 100346287

Date: April 29, 2011

REPORT NO. 100346287CRT-001c

STATIC PRESSURE, SOUND POWER LEVEL,
AREA FACTOR AND THROW TESTS ON A 1000 mm BY 200 mm
DOUBLE DEFLECTION GRILLE

RENDERED TO

GAMMA LINE INTERNATIONAL
P.O. BOX 92833, RIYADH 11663
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

INTRODUCTION

This report gives the results of tests conducted on a 1000 mm by 200 mm double deflection grille. The test results include Static Pressure, Area Factor, Throw and Sound Power Level. The sample was selected and supplied by Century Mechanical Systems and were received at the laboratories on March 23, 2011. The sample appeared to be in new unused condition upon receipt.

AUTHORIZATION

Signed Intertek Quotation No. 500281404.

TEST METHOD

The sample was tested in accordance with the ASHRAE 70-2006 Standard "Method of Testing for Rating the Performance of Air Outlets and Inlets", which incorporates ADC 1062: GRD-84 Test Code for Grilles, Registers and Diffusers. Acoustical data was obtained employing a Brüel & Kjaer Pulse Digital Frequency Analyzer and analyzed on a Compaq Computer. The reference sound source used for this test was a calibrated Brüel & Kjaer Type 4204, which conforms to the above standard. The octave band sound power levels were plotted on graph of Noise Criteria Curves which is in the ADC Test Code. These curves are reprinted with permission from the ASHRAE Handbook and Product Directory, 1976. The grille was installed in the facility and supplied with measured volumes of air. The static pressure was measured 1½ duct diameters upstream of the inlet.

This report is for the exclusive use of Intertek's Client and is provided pursuant to the agreement between Intertek and its Client. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of such agreement. Intertek assumes no liability to any party, other than to the Client, in accordance with the terms of such agreement. For any loss, expense or damage arising out of the use of this report, Intertek shall not be liable except to the extent that such loss, expense or damage is caused by the gross negligence or willful misconduct of Intertek. The Client agrees that it will not copy or otherwise reproduce all or any part of this report without the prior written consent of Intertek. The observations and test results in this report are confidential information of Intertek and may not be disclosed to any third party without the prior written consent of Intertek. Measurement uncertainty budgets have been determined for applicable test methods and are available upon request.



REPORT

3933 US ROUTE 11 CORTLAND, NEW YORK 13045

Order No. 100346287

Date: April 29, 2011

REPORT NO. 100346287CRT-001d

STATIC PRESSURE, SOUND POWER LEVEL,
AREA FACTOR AND THROW TESTS ON A 1000 mm BY 250 mm
DOUBLE DEFLECTION GRILLE

RENDERED TO

GAMMA LINE INTERNATIONAL
P.O. BOX 92833, RIYADH 11663
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

INTRODUCTION

This report gives the results of tests conducted on a 1000 mm by 250 mm double deflection grille. The test results include Static Pressure, Area Factor, Throw and Sound Power Level. The sample was selected and supplied by Century Mechanical Systems and were received at the laboratories on March 23, 2011. The sample appeared to be in new unused condition upon receipt.

AUTHORIZATION

Signed Intertek Quotation No. 500281404.

TEST METHOD

The sample was tested in accordance with the ASHRAE 70-2006 Standard "Method of Testing for Rating the Performance of Air Outlets and Inlets", which incorporates ADC 1062: GRD-84 Test Code for Grilles, Registers and Diffusers. Acoustical data was obtained employing a Brüel & Kjaer Pulse Digital Frequency Analyzer and analyzed on a Compaq Computer. The reference sound source used for this test was a calibrated Brüel & Kjaer Type 4204, which conforms to the above standard. The octave band sound power levels were plotted on graph of Noise Criteria Curves which is in the ADC Test Code. These curves are reprinted with permission from the ASHRAE Handbook and Product Directory, 1976. The grille was installed in the facility and supplied with measured volumes of air. The static pressure was measured 1½ duct diameters upstream of the inlet.

This report is for the exclusive use of Intertek's Client and is provided pursuant to the agreement between Intertek and its Client. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of such agreement. Intertek assumes no liability to any party, other than to the Client, in accordance with the terms of such agreement. For any loss, expense or damage arising out of the use of this report, Intertek shall not be liable except to the extent that such loss, expense or damage is caused by the gross negligence or willful misconduct of Intertek. The Client agrees that it will not copy or otherwise reproduce all or any part of this report without the prior written consent of Intertek. The observations and test results in this report are confidential information of Intertek and may not be disclosed to any third party without the prior written consent of Intertek. Measurement uncertainty budgets have been determined for applicable test methods and are available upon request.

TECHNICAL SPECIFICATION

المواصفات الفنية



V		HxB	Throw (x) in m	Effective velocity	Pressure drop	NR
m ³ /h	m ³ /s	mm	at 0.25 m/s	m/s	Pa	dB
150	0.042	100x200	7.9	4.0	10	29
		100x300	4.0	2.6	5	23
200	0.056	100x200	14.2	5.3	18	35
		100x300	6.4	3.5	8	28
		100x400	4.0	2.6	5	23
250	0.069	100x200	21.4	6.6	27	38
		100x300	9.5	4.3	12	31
		100x400	5.6	3.2	7	26
		150x300	4.0	2.7	5	23
300	0.083	100x300	13.5	5.2	17	34
		100x400	8.0	3.9	10	29
		100x500	5.6	3.2	7	26
		150x300	5.6	3.3	7	26
		150x400	3.2	2.4	4	22
350	0.097	100x300	18.3	6.1	23	37
		100x400	10.4	4.5	13	32
		100x500	7.2	3.8	9	29
		150x300	7.2	3.8	9	29
		150x400	4.0	2.8	5	23
		150x500	3.2	2.4	4	22
400	0.111	100x400	13.6	5.2	17	34
		100x500	9.6	4.3	12	31
		150x400	5.6	3.2	7	26
		150x500	4.0	2.7	5	23
		200x300	5.6	3.2	7	26
		200x400	3.2	2.4	4	22
		200x500	2.4	2.0	3	19
500	0.139	100x500	14.4	5.4	18	35
		150x400	8.1	4.0	10	29
		150x500	5.7	3.4	7	26
		200x300	8.1	4.0	10	29
		200x400	4.9	3.0	6	25
		200x500	3.3	2.5	4	22
		200x600	2.5	2.1	3	19
600	0.167	100x500	20.8	6.5	26	38
		150x300	20.8	6.5	26	38
		150x400	12.1	4.8	15	33
		150x500	8.1	4.0	10	29
		150x600	5.7	3.3	7	26
		200x300	12.1	4.8	15	33
		200x400	6.5	3.6	8	28
		200x500	4.9	3.0	6	25
700	0.194	150x300	28.8	7.6	36	41
		150x400	16.1	5.7	20	35
		150x500	11.3	4.7	14	32
		150x600	8.1	3.9	10	29
		200x300	16.1	5.6	20	35
		200x400	9.0	4.2	11	30
		200x500	6.5	3.5	8	28
		200x600	4.9	2.9	6	25

DOUBLE DEFLECTION GRILLE Type SGII

V		HxB	Throw (x) in m	Effective velocity	Pressure drop	NR
m³/h	m³/s	mm	at 0.25 m/s	m/s	Pa	dB
800	0.222	150x300	37.6	8.7	47	43
		150x400	21.0	6.5	26	38
		150x500	14.6	5.4	18	35
		150x600	10.6	4.5	13	32
		200x300	21.0	6.5	26	38
		200x400	12.2	4.8	15	33
		200x500	8.2	4.0	10	29
		200x600	5.8	3.3	7	26
1000	0.278	150x400	32.3	8.1	40	42
		150x500	22.7	6.7	28	38
		150x600	16.3	5.6	20	35
		150x800	9.1	4.1	11	30
		200x300	32.3	8.1	40	42
		200x400	18.7	6.0	23	37
		200x500	13.1	5.0	16	34
		200x600	9.1	4.1	11	30
		200x800	5.0	3.1	6	25
		300x500	5.9	3.3	7	26
		300x600	4.2	2.7	5	23
		150x500	32.5	8.1	40	42
1200	0.333	150x600	22.9	6.7	28	38
		150x800	12.4	4.9	15	33
		200x300	46.8	9.7	58	45
		200x400	26.1	7.2	32	40
		200x500	18.8	6.0	23	37
		200x600	13.2	5.0	16	34
		200x800	7.5	3.7	9	29
		300x500	8.4	3.9	10	29
		300x600	5.9	3.2	7	26
		150x600	40.0	8.9	49	43
		150x800	22.3	6.6	27	38
		200x600	23.1	6.6	28	38
1600	0.444	200x800	12.6	4.9	15	33
		300x500	14.3	5.3	17	34
		300x600	10.2	4.3	12	31
		300x800	6.1	3.2	7	26
		400x600	6.1	3.2	7	26
		200x600	35.6	8.3	43	42
		200x800	20.2	6.1	24	37
		300x600	15.3	5.4	18	35
2000	0.556	300x800	8.7	4.0	10	29
		400x600	8.7	4.0	10	29
		400x800	5.4	3.0	6	25
		200x800	20.2	6.1	24	37
		300x600	15.3	5.4	18	35
		300x800	8.7	4.0	10	29
2500	0.694	400x600	8.7	4.0	10	29
		300x600	24.6	6.8	29	39
		300x800	13.9	5.0	16	34
		300x1000	9.7	4.1	11	30
		400x600	13.9	5.0	16	34
		400x800	8.1	3.7	9	29
3000	0.833	400x1000	5.5	3.0	6	25
		300x800	20.0	6.0	23	37
		300x1000	13.4	4.9	15	33
		400x600	20.0	6.0	23	37
		400x800	11.7	4.5	13	32

ETL Testing Laboratories, Inc U.S.A

ISO 9001 Certified company

Intertek Testing Services

KINGDOM OF SAUDI ARABIA

-  4366 Riyadh 14326-6632 unit-2, KSA
-  +966 11 214 4400 - +966 11 214 4555
-  +966 53 631 1370 - +966 50 191 3603
-  tinfo.sa@gammaline.com

UNITED ARAB EMIRATES

-  123429,Sharjah Airport free Zone, UAE
-  +966 11 214 4400 : +966 11 214 4555
-  +966 53 631 1370 : +966 50 191 3603
-  info.sa@gammaline.com

SYRIA ARAB REPUBLIC

-  33435, Damascus, Syria
-  +963 11 585 1200
-  +963 94 063 0063
-  info.sy@gammaline.com

